


**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)**

1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż starej pompy, dostawa, montaż i uruchomienie pompy obiegowej c.o. w węźle cieplnym budynku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. J. Piłsudskiego 38.
2. Zamawiający wymaga, aby zaproponowana przez Wykonawcę pompa obiegowa c.o. posiadała parametry równoważne lub lepsze niż pompa c.o. dotychczas użytkowana przez Zamawiającego (jedna z pomp uległa awarii, obecnie nie jest użytkowana). Ponadto Zamawiający wymaga, aby pompa zaoferowana przez Wykonawcę była kompatybilna z działającą pompą oraz z układem sterującym posiadanym przez Zamawiającego.
3. Poniżej Zamawiający prezentuje zdjęcia tabliczek znamionowych pomp c.o., które są zamontowane w budynku RDOŚ w Rzeszowie.



Zdjęcie 1. Tabliczka znamionowa pompy działającej

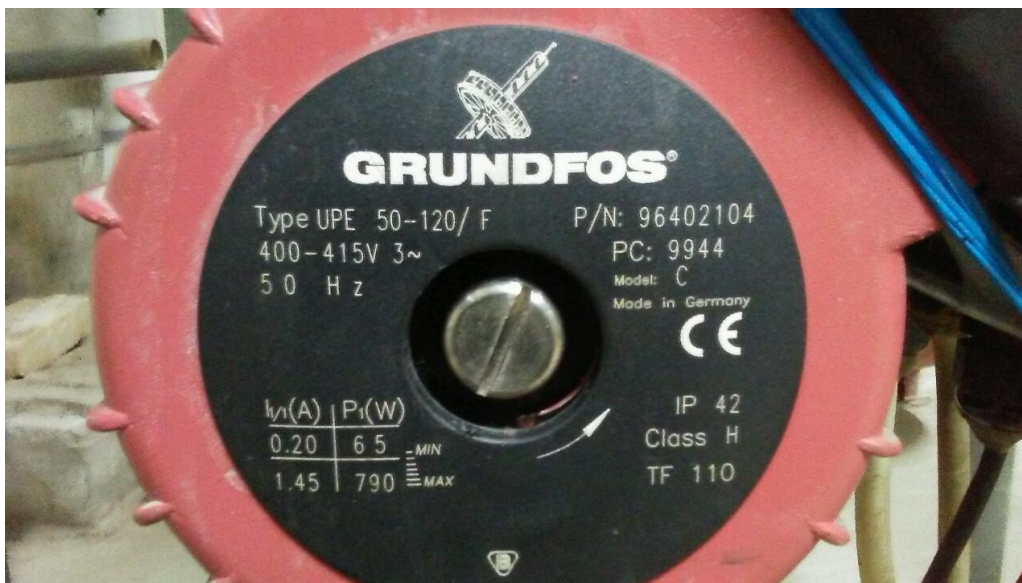

Zdjęcie 2. Tabliczka znamionowa pompy do wymiany.

4. Czynności do wykonania przez dostawcę pompy: Prace objęte niniejszym SOPZ obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu uruchomienie pompy c.o. w węźle cieplnym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie w szczególności:
  - 1) zakup i dostawa pompy c.o., która posiada parametry równoważne lub lepsze niż pompy posiadane przez Zamawiającego wraz z wniesieniem jej na miejsce wskazane przez Zamawiającego,
  - 2) demontaż starej pompy c.o.,
  - 3) montaż pompy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (Wykonawca powinien przewidzieć w swojej ofercie wszystkie inne koszty związane z montażem pompy jak konieczność zakupu kabli, złączek, materiału montażowego, przewodów i innych materiałów koniecznych do podłączenia zaoferowanej pompy c.o. do istniejącego węzła),
  - 4) uruchomienie pompy wraz z oceną jej pracy poprzez wykonanie stosownych pomiarów.
5. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego:
  - 1) Wykonawca gwarantuje bezawaryjne funkcjonowanie dostarczonej pompy c.o. przez okres min. 36 miesięcy (okres gwarancji),
  - 2) wszelkie naprawy w okresie gwarancyjnym wykonuje wyłącznie Wykonawca lub zakład (osoba) przez niego upoważniony,
  - 3) Wykonawca w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego złoży oświadczenie, że zobowiązuje się wykonywać przeglądy gwarancyjne oraz naprawy w okresie gwarancji z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów,

w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zaleceń producenta pompy c.o.,

- 4) Wykonawca zapewni, że naprawa lub wymiana pompy lub jej części na części nowe i oryginalne odbywała się będzie zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta pompy,
- 5) usługi gwarancyjne i serwisowe będą świadczone według następujących zasad:
  - a) serwis świadczony będzie w siedzibie Zamawiającego,
  - b) czas reakcji na zgłoszenie (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć końca następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia,
  - c) usunięcie usterki (skuteczna naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonane w przeciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki, z zastrzeżeniem, iż w przypadku napraw wymagających np. zamówienia nowych części, podzespołów itp. ich termin wykonania zostanie skonsultowany z Zamawiającym,
  - d) Wykonawca przed przystąpieniem do naprawy przedstawi Zamawiającemu kosztorys naprawy/wymiany części.
- 6) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę skutecznej naprawy w terminie wymienionym w ust. 5 pkt c Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy innemu podmiotowi, a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę,
- 7) gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym przechowywaniem, konserwacją lub eksploatacją (m.in. stosowaniem niewłaściwego napięcia zasilania lub niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych).

6. Dodatkowe wymagania:

- 1) dostarczenie instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej pompy c.o. w języku polskim wraz z dostawą przedmiotu zamówienia,
- 2) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi pompy c.o.,
- 3) podanie w ofercie parametrów technicznych oferowanej pompy c.o. wraz z podaniem producenta, nazwy, nr katalogowego urządzeń,
- 4) dostarczone urządzenie powinno być nowe, nieużywane, z produkcji nie wcześniej niż 2019 r.,
- 5) Wykonawca w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (Formularz Oferty) złoży oświadczenie, iż posiada stosowne, wymagane prawem kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia,
- 6) Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej w celu sprawdzenia warunków podłączenia pompy.
- 7) Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od dnia podpisania umowy.